



nacházejí se v ochranném pásmu vodního zdroje

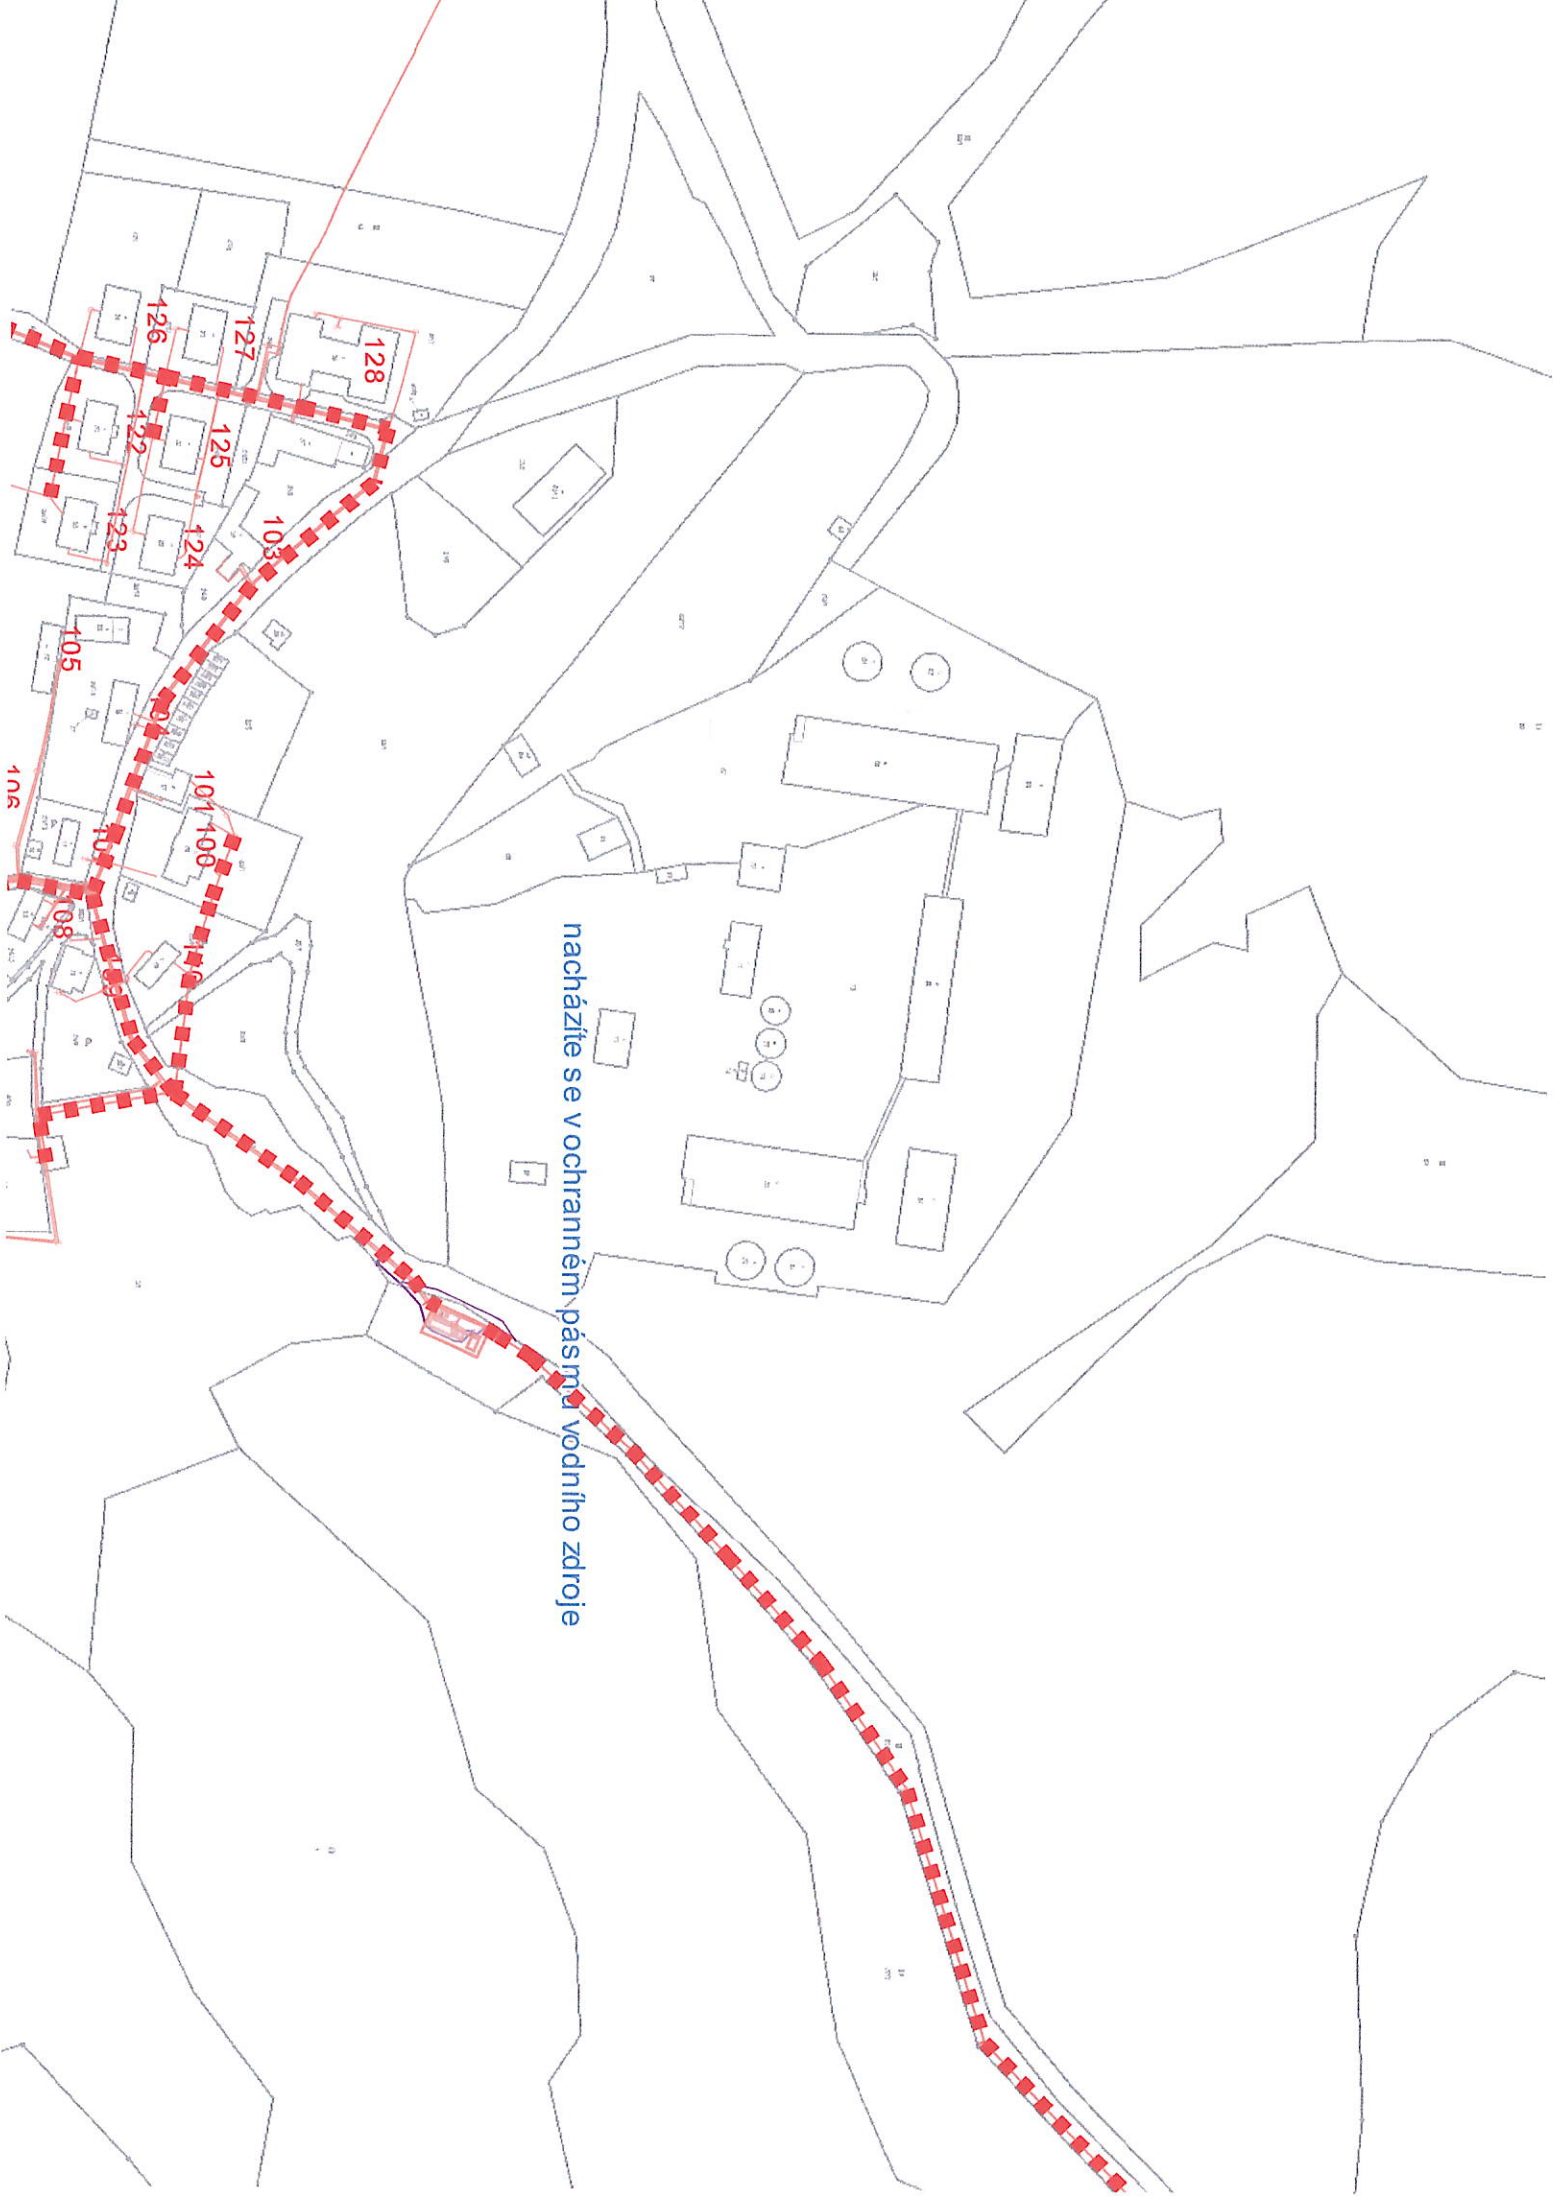

80

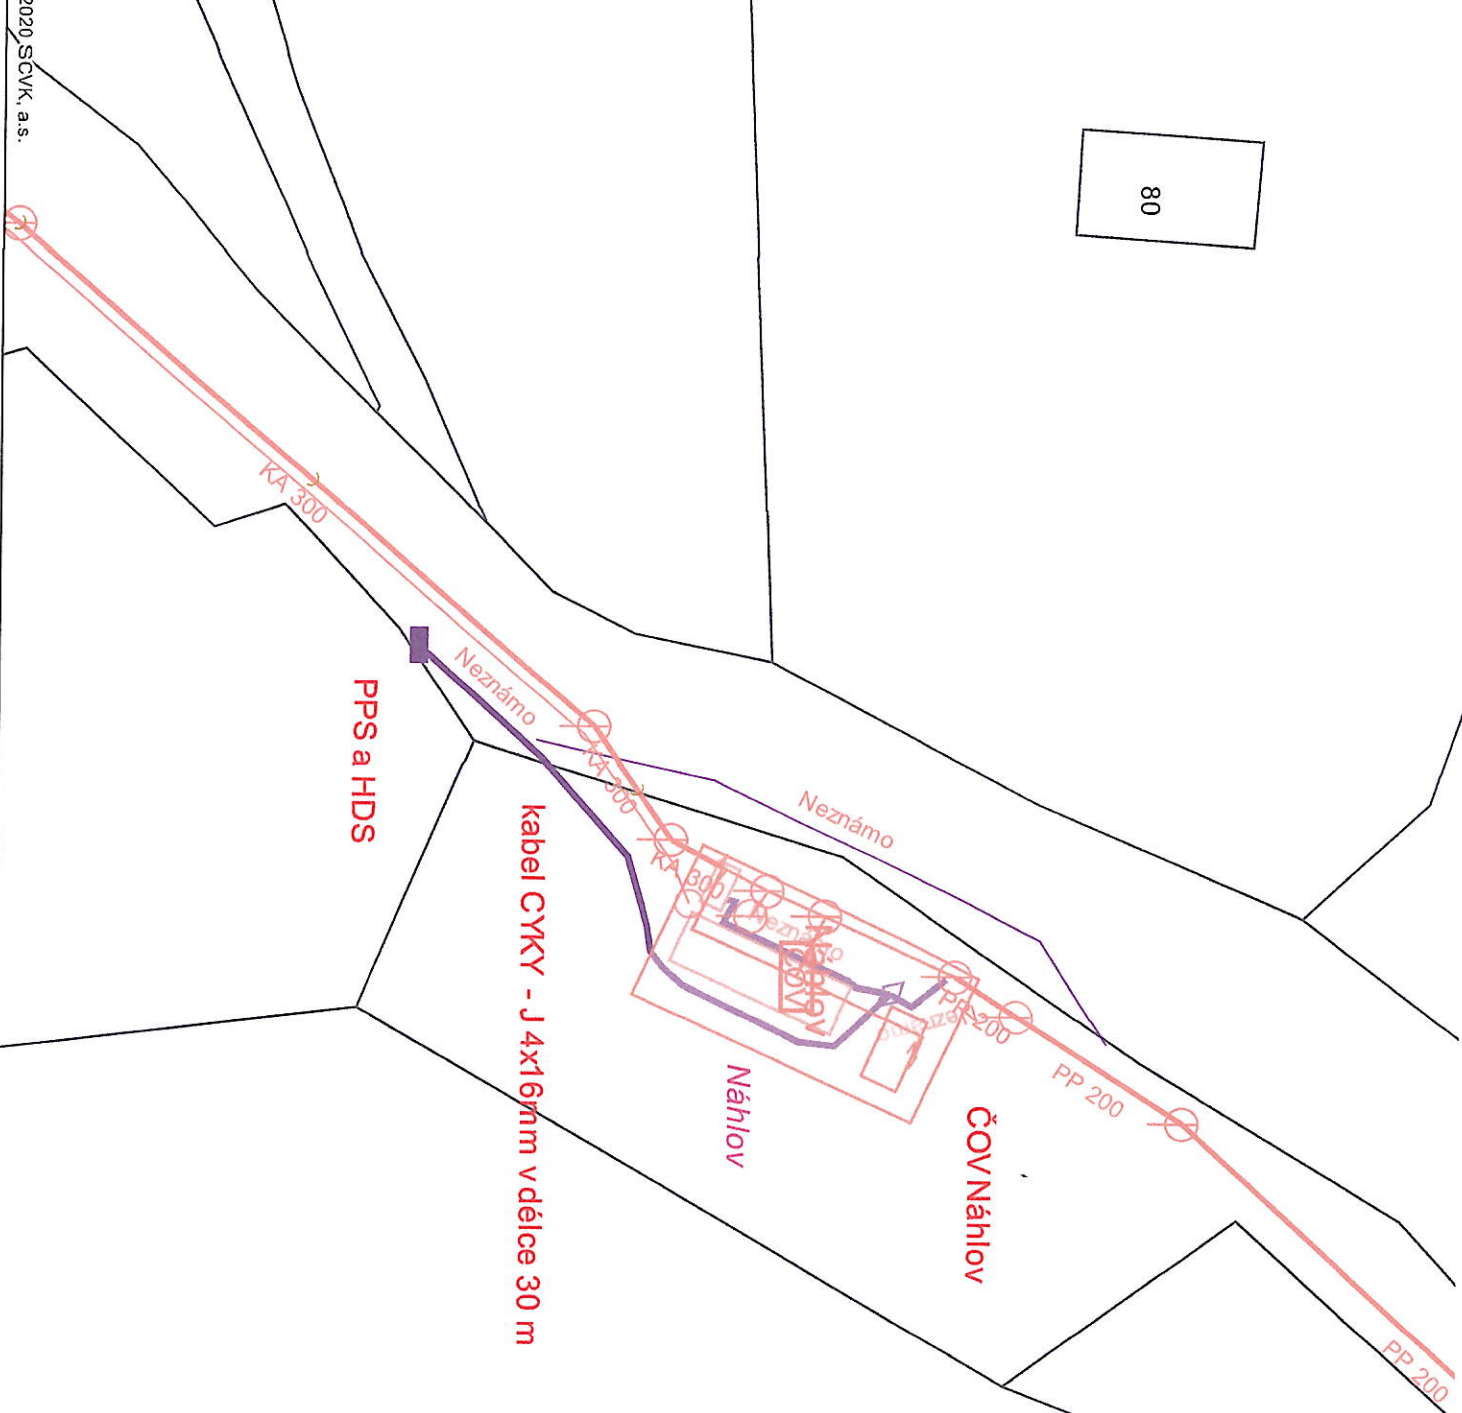


kabel ČYKY - J 4x16mm v délce 30 m

PPS a HDS

Náhlav

ČOV Náhlav

2020 SCVK, a.s.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.		
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice		
ČOV Náhlav situace příloha ZOPPS		Strana: 1
Vystavil: Petra Pöschlová	Dne: 17.4.2026	1:500